



0	1	2	3	4	5	6	7	8																														
A	Electro-AGE Kft. 9021 Győr, Árpád út 5.								A																													
B	<div><div></div><div>ELECTRO-AGE TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.</div></div>								B																													
C	Munkaszám: 14-65 MOSODA Projekt: KONVENT SZERETETHÁZ DIAKONISSZA ANYAHÁZ MOSODA KORSZERŰSÍTÉS Tervrajz: ME MOSODAELOSZTÓ TERVE Rajzszám: EE-2 Megbízó: Győri Evangélikus Egyházközség 9025 Győr, Petőfi tér 2.								C																													
D	Tervező: Perger Ágoston Aláírás:								D																													
E	Szerkesztő: Horváth Ervin Dátum 2017.11.28 <div>Megjegyzés: A kivitelezés során a vonatkozó szabványokat és előírásokat maradéktalanul be kell tartani! Érintésvédelem: TN-S Feszültség: 3+N 400/230V, 1+N 24V Az elosztót Schneider Electric elemekből kell összeállítani. Valamennyi kismegszakító zárlati szilárdsága 10kA. Az elosztóban legalább 25% tartalékhelyet kell biztosítani. Szabványok: MSZ EN 81346-1:2010, MSZ 2364, MSZ HD 60364, MSZ 1585:2012, MSZ EN 61439</div>								E																													
F	<table><tr><td rowspan="4">KONVENT SZERETETHÁZ DIAKONISSZA ANYAHÁZ MOSODA KORSZERŰSÍTÉS</td><td>Dátum</td><td>2017.11.28</td><td>Győri Evangélikus Egyházközség</td><td>Electro-AGE Kft.</td><td>ME MOSODAELOSZTÓ TERVE</td><td>Projektszám</td><td>Előző lap:</td></tr><tr><td>Szerk.</td><td>Perger Ágoston</td><td>9025 Győr, Petőfi tér 2.</td><td>9021 Győr, Árpád út 5</td><td></td><td>14-65 MOSODA</td><td>Következő lap:</td></tr><tr><td>Ell.</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Rajzszám</td><td>Lap: 1</td></tr><tr><td>Szabv.</td><td>DIN 81346</td><td>Megbízó</td><td>Létrehozta</td><td>Tervrajz</td><td>EE-2</td><td>Összes: 1</td></tr></table>								KONVENT SZERETETHÁZ DIAKONISSZA ANYAHÁZ MOSODA KORSZERŰSÍTÉS	Dátum	2017.11.28	Győri Evangélikus Egyházközség	Electro-AGE Kft.	ME MOSODAELOSZTÓ TERVE	Projektszám	Előző lap:	Szerk.	Perger Ágoston	9025 Győr, Petőfi tér 2.	9021 Győr, Árpád út 5		14-65 MOSODA	Következő lap:	Ell.					Rajzszám	Lap: 1	Szabv.	DIN 81346	Megbízó	Létrehozta	Tervrajz	EE-2	Összes: 1	F
KONVENT SZERETETHÁZ DIAKONISSZA ANYAHÁZ MOSODA KORSZERŰSÍTÉS	Dátum	2017.11.28	Győri Evangélikus Egyházközség	Electro-AGE Kft.	ME MOSODAELOSZTÓ TERVE	Projektszám	Előző lap:																															
	Szerk.	Perger Ágoston	9025 Győr, Petőfi tér 2.	9021 Győr, Árpád út 5		14-65 MOSODA	Következő lap:																															
	Ell.					Rajzszám	Lap: 1																															
	Szabv.	DIN 81346	Megbízó	Létrehozta	Tervrajz	EE-2	Összes: 1																															
0	1	2	3	4	5	6	7	8																														



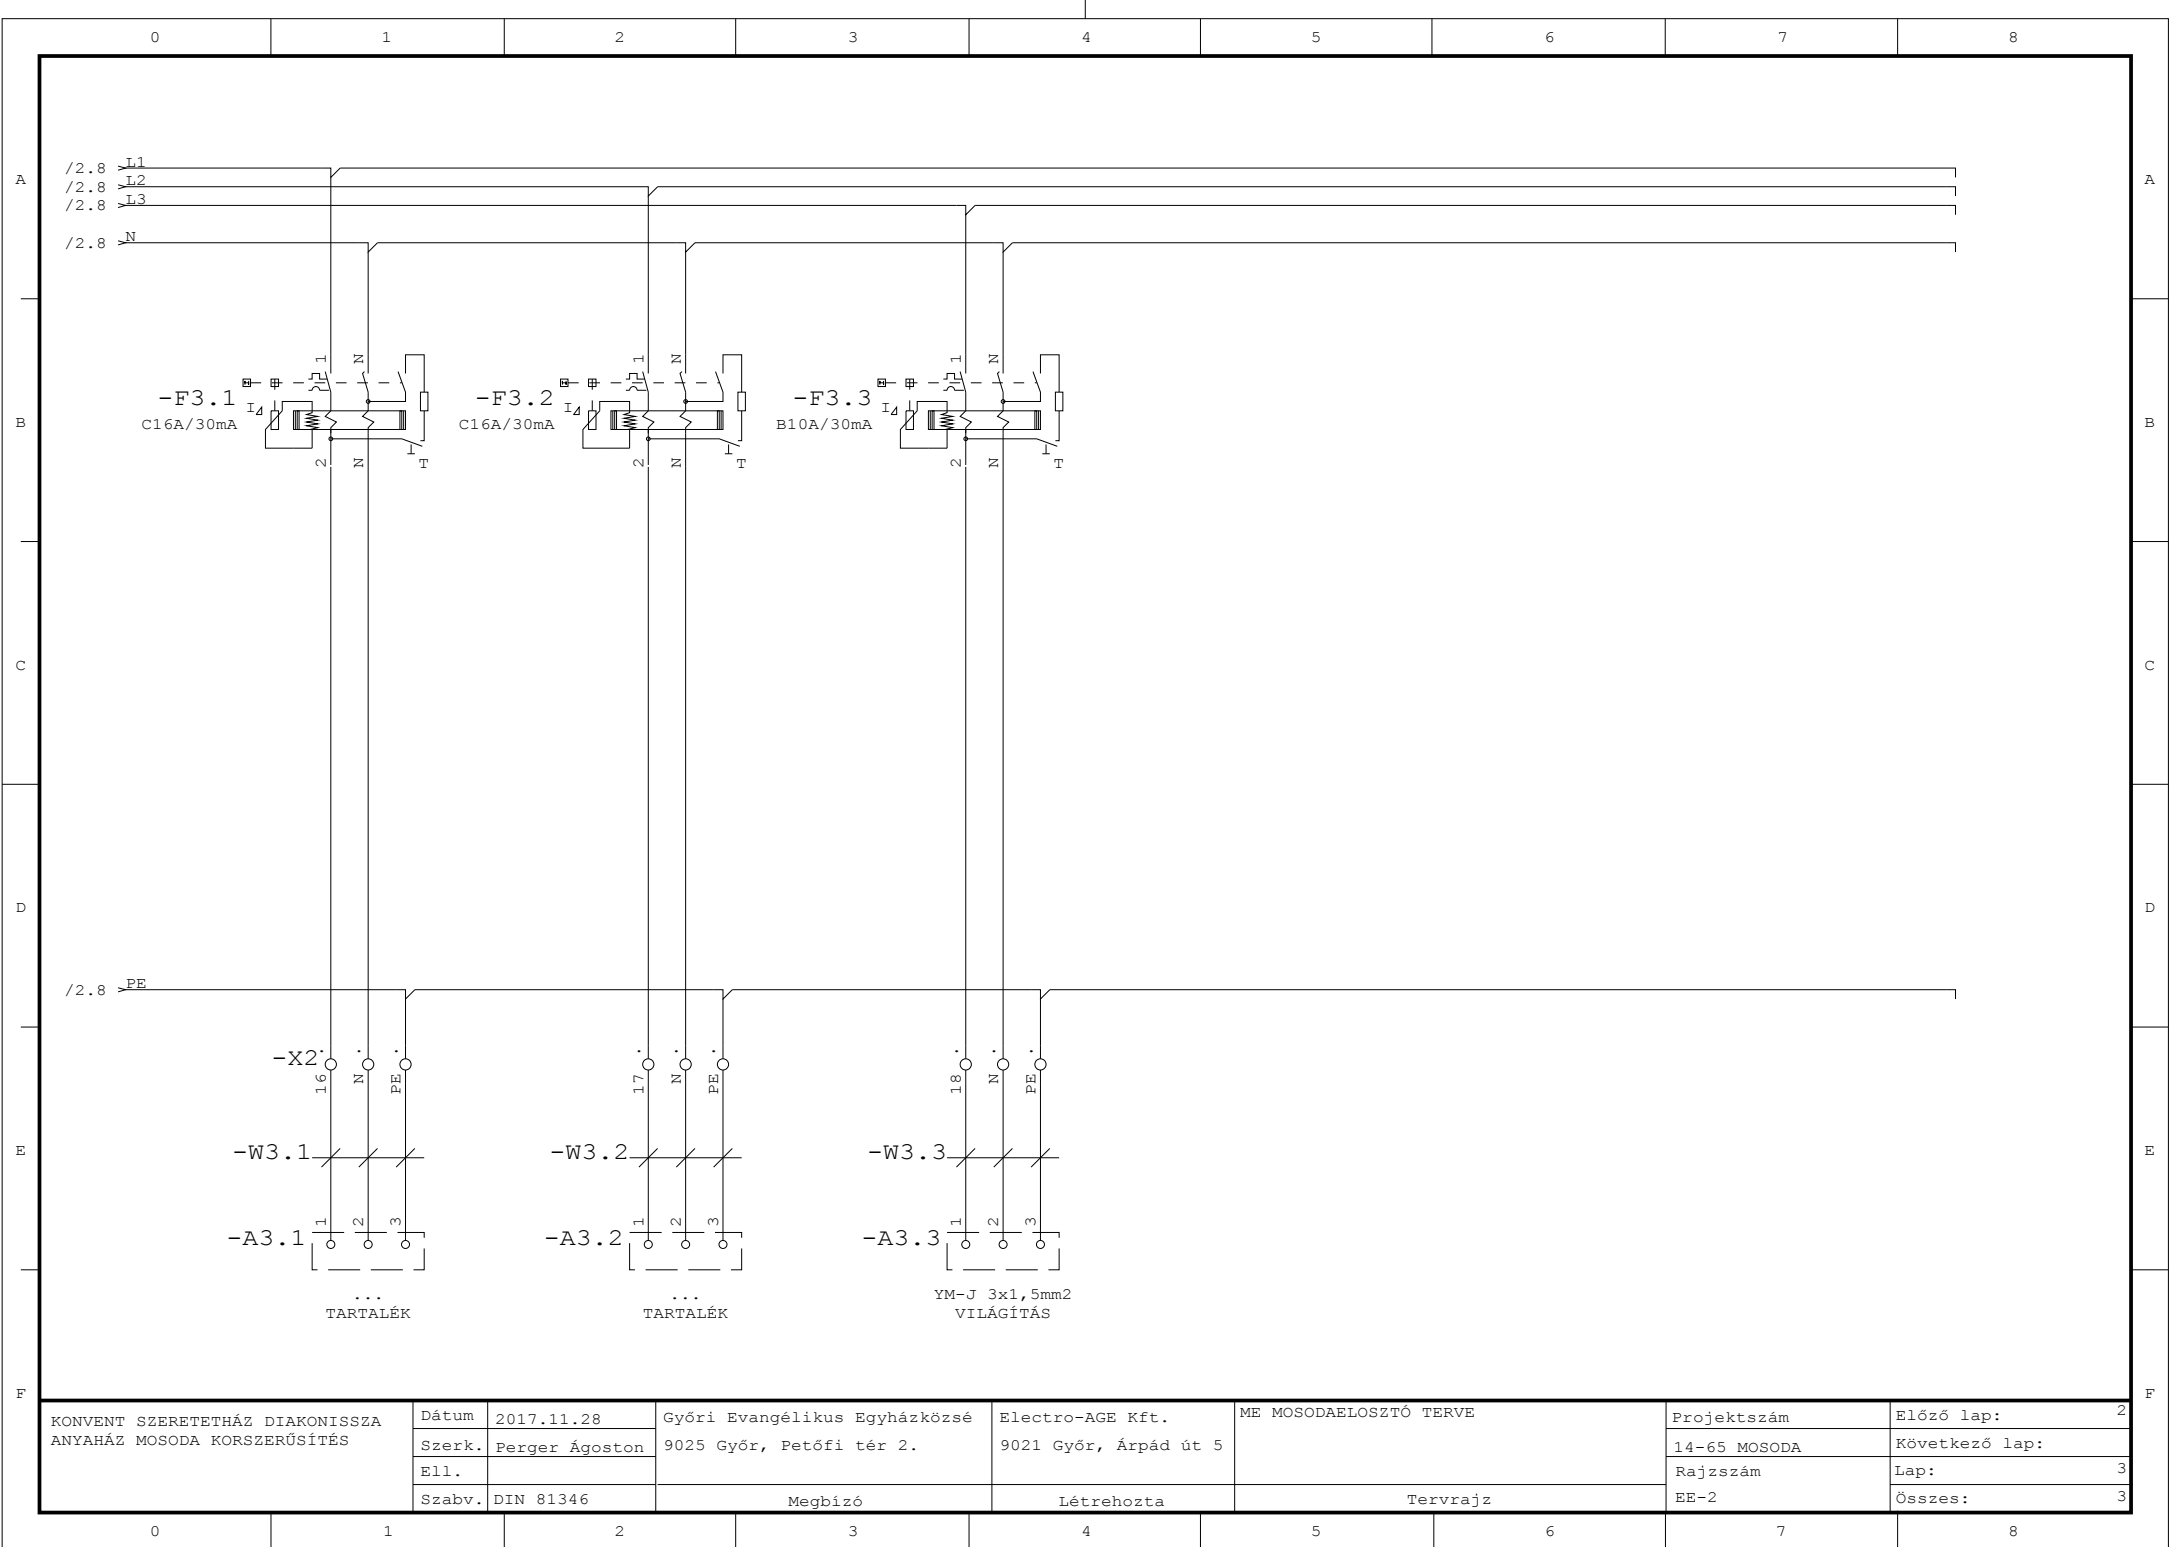

	0	1	2	3	4	5	6	7	8
A	Anyaglista								Oldal 1
	Nr.	Menny.	Név	Cikkszám	Tervjel	Gyártó			
	1	1	Tűlfesz_lev_C_3f-TN-S	TYP2-TNS-50kA	-F1.1				
B	2	1	Kismegszakító_3P	C20A/10kA	-F1.2				
	3	3	Hibaáramkapcsoló_4P	40A/30mA	-F1.3,-F1.5,-F1.7				
	4	2	Kismegszakító_3P	C16A/10kA	-F1.4,-F1.6				
C	5	8	FI/LS kombi_2P	C16A/30mA	-F2.1,-F2.2,-F2.3,-F2.4,-F2.5				
					-F2.6,-F3.1,-F3.2				
	6	1	FI/LS kombi_2P	B10A/30mA	-F3.3				
	7	1	Főkapcsoló_3P	100A	-Q1.1				
D									
E									
F	KONVENT SZERETETHÁZ DIAKONISSZA ANYAHÁZ MOSODA KORSZERŰSÍTÉS		Dátum	2017.11.28	Győri Evangélikus Egyházközsé	Electro-AGE Kft.	ME MOSODAELOSZTÓ TERVE	Projektszám	Előző lap: =FE/1
			Szerk.	Perger Ágoston				14-65 MOSODA	Következő lap:
			Ell.		9025 Győr, Petőfi tér 2.	9021 Győr, Árpád út 5		Rajzszám	Lap: 1
			Szabv.	DIN 81346				EE-2	Összes: 1
	0	1	2	3	4	5	6	7	8